


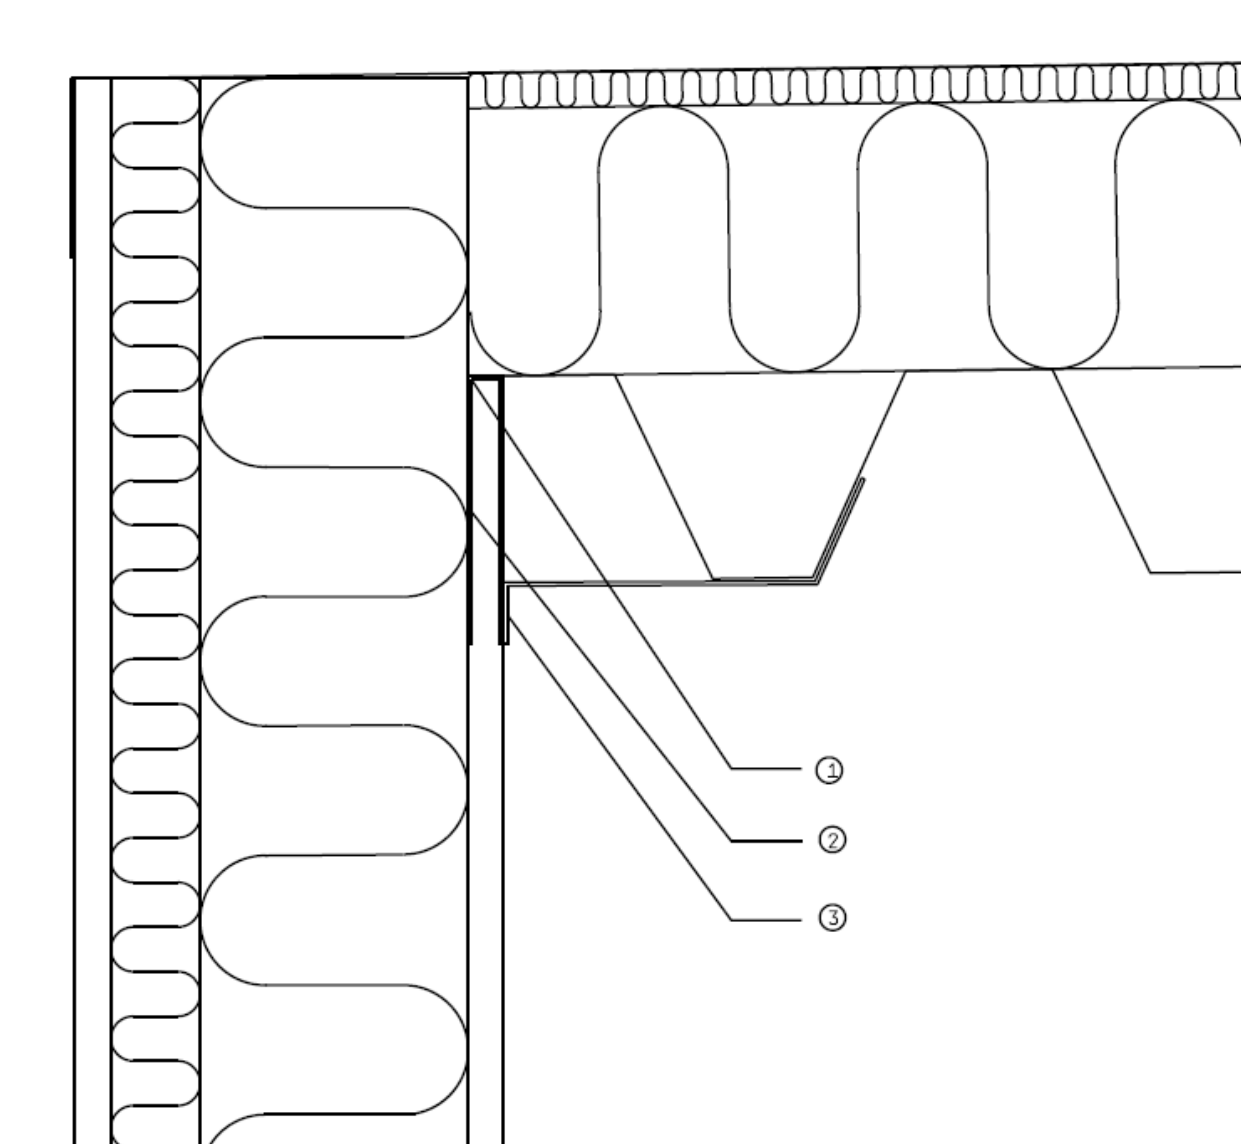

1. Tätning med mineralull
2. U-format ändtättningsband av plåt
3. Plåtprofil för tätning vid anslutning mellan vägg och tak

Allmänt vid infästning av stålprofiler:


*Skrubar min 4,5 mm

*Plåt min 1,0 mm




TG 3112/90
RISE 1002


Saint Gobain Sweden AB/ISOVER Box 501 26782 Billesholm	Ritat 2008-02-20 ROM
	Reviderad 2020-06-18 HDY
Stålplåtavvägg Yttervägg-Tak	Ritnings nr: 92D01-LA

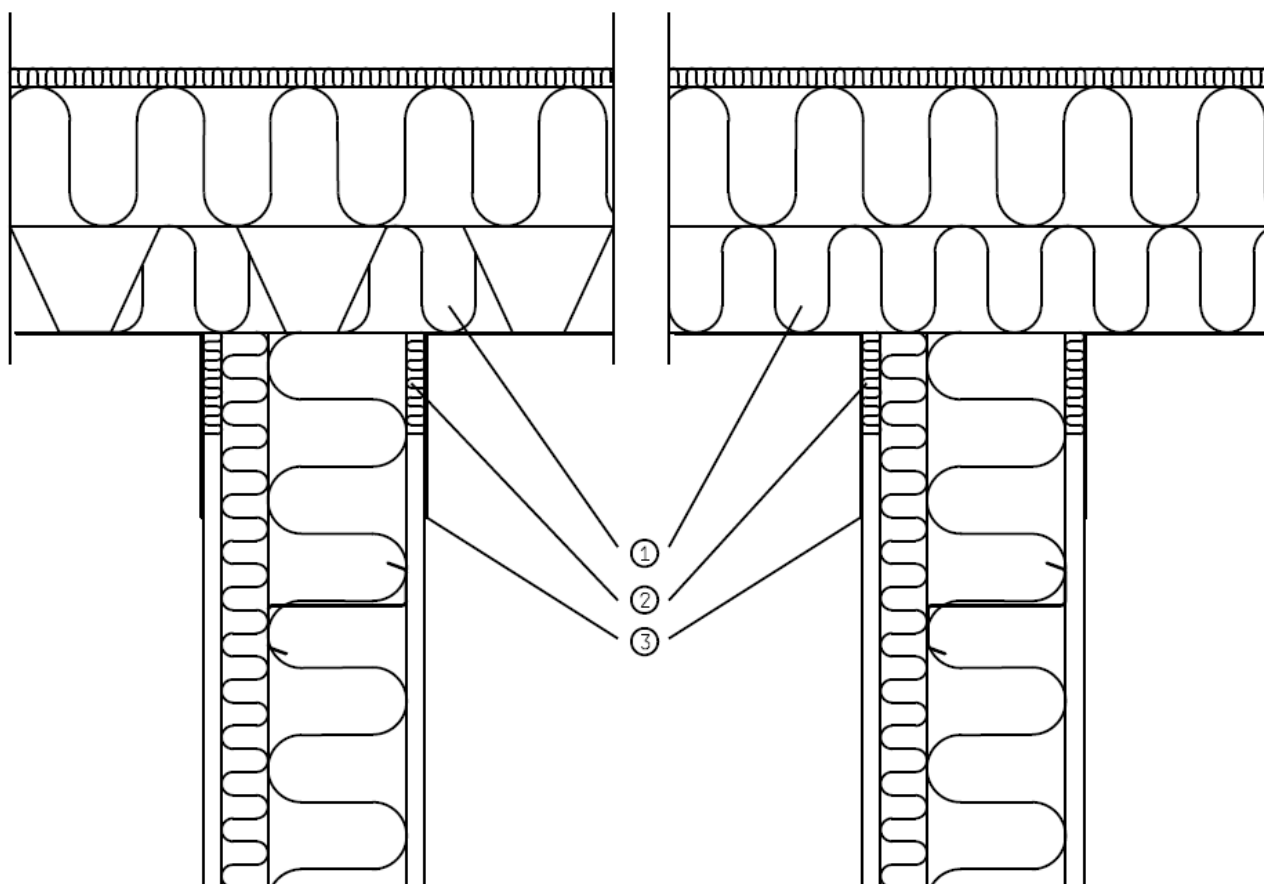

1. Stavar av mineralull skall fylla profilutrymmena på den profilerade plåten. Stavarna måttbeställas lämpligen. Stavarnas längd min. 600 mm.
Rekommenderad produkt: ISOVER ULTIMATE stavar. Densitet min. 14 kg/m³.
2. Tätning av ISOVER ULTIMATE, densitet min. 14 kg/m³
3. Vinkelprofil av stålplåt. Plåten skall ge en tät anslutning mellan vägg och tak.
4. Allmänt vid infästning av plåtprofiler:
*Skravar min 4,5 mm
*Plåt min 1,0 mm




Saint Gobain Sweden AB/ISOVER Box 501 26782 Billesholm	Ritat 2008-02-20 ROM
	Reviderad 2020-06-18 HDY
Stålplåtavvägg Yttervägg-Tak	Ritnings nr: 92D02-LA

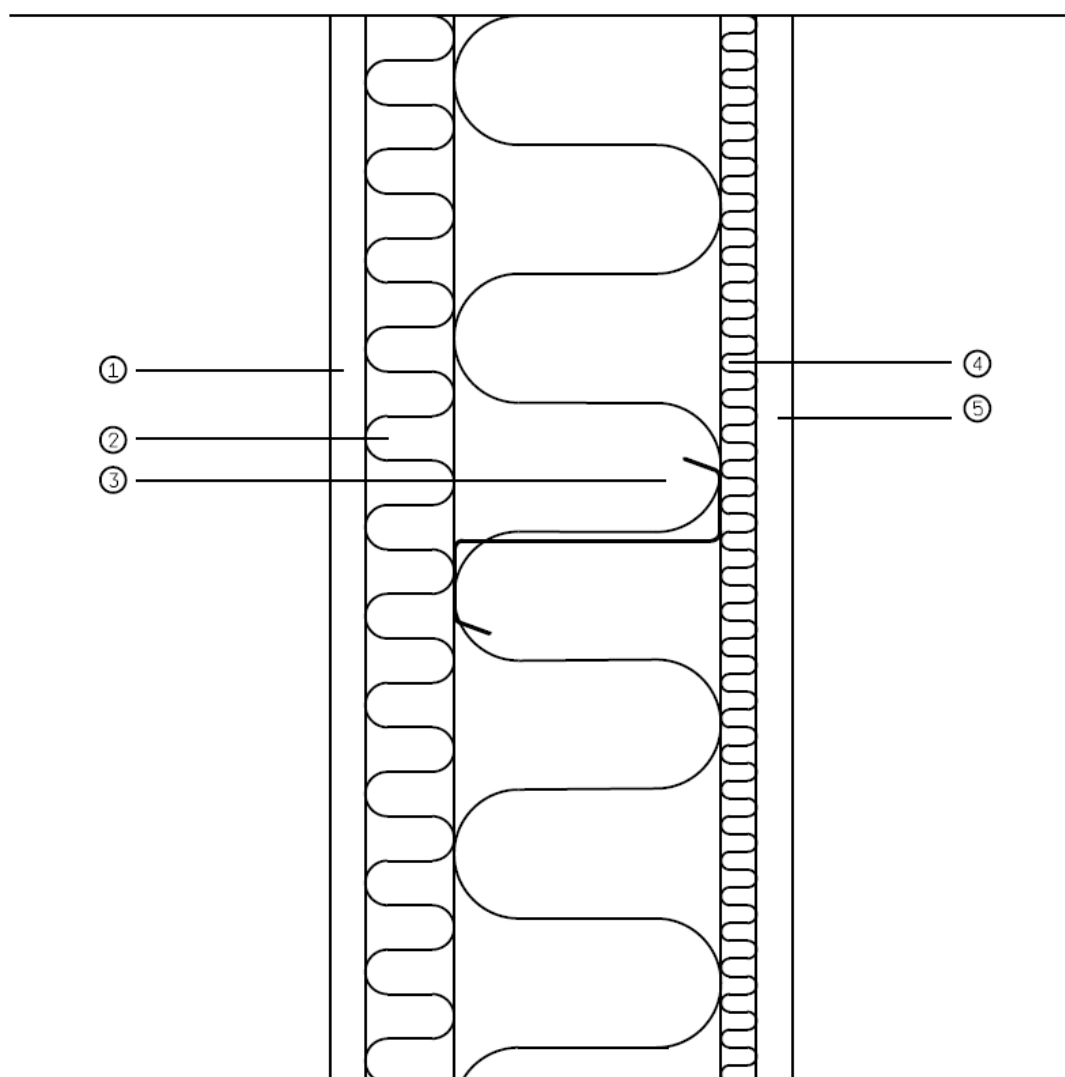


1. Stålplåt
2. 50 mm Glasull, densitet min 55 kg/m³
3. 150 mm ULTIMATE, densitet min. 14 kg/m³
4. 20 mm Glasull, densitet min 125 kg/m³
5. Stålplåt

Är väggen utförd som yttervägg, skall en CE-märkt plastfolie monteras på väggens varma sida (innan för plåten). Den lätta mineralullen skall skyddas med ett vindsydd, antingen genom fabriksmonterad papper på produkterna eller en lös vindsyddsfolie.




Saint Gobain Sweden AB/ISOVER Box 501 26782 Billesholm	Ritat 2008-02-20 ROM
	Reviderad 2020-06-18 HDY
Stålplåtavvägg Brandteknisk klass EI60 Väggtyp V1	Ritnings nr: 92V01-LA

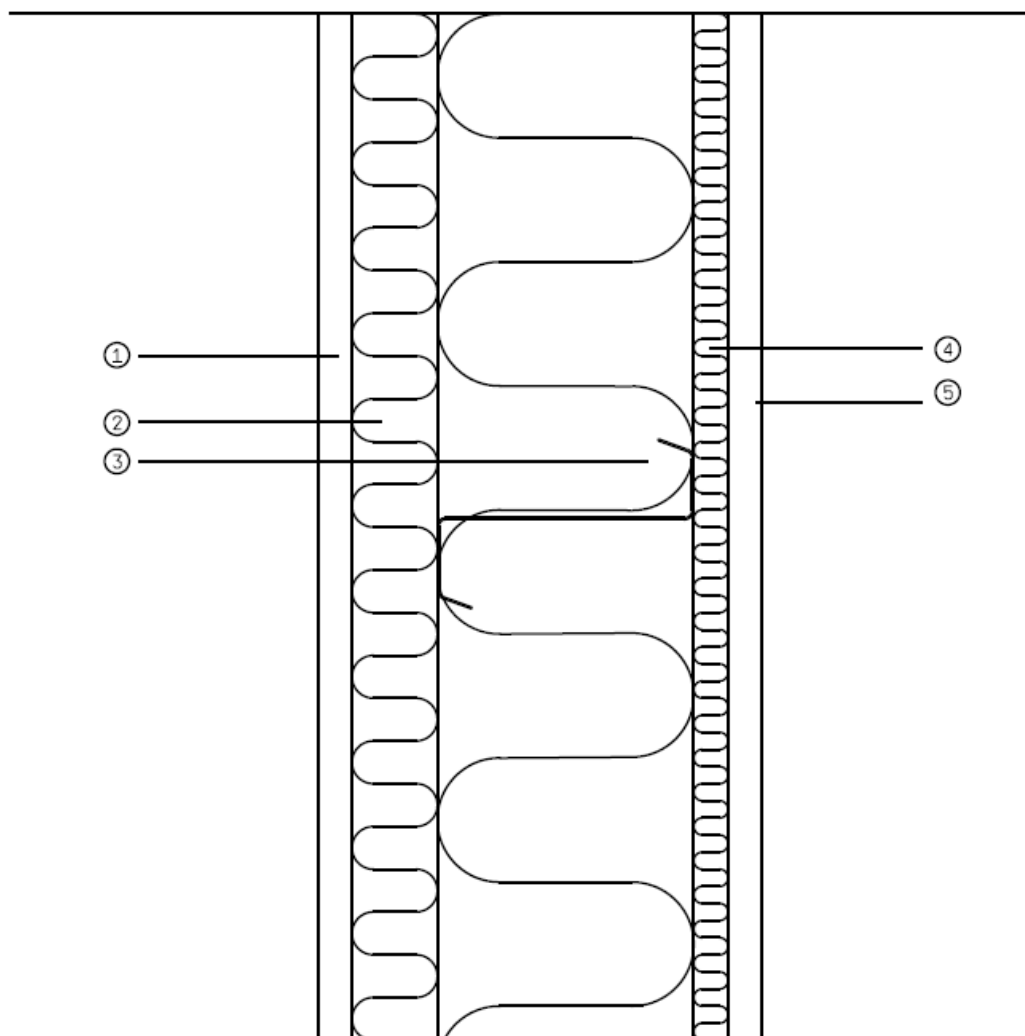


1. Stålplåt
2. 50 mm Glasull, densitet min. 55 kg/m³
3. 150 mm Glasull, densitet min. 15 kg/m³
4. 25 mm ULTIMATE Fireboard, densitet min. 78 kg/m³
5. Stålplåt

Är väggen utförd som yttervägg, skall en CE-märkt plastfolie monteras på väggens varma sida (innan för plåten). Den lätta mineralullen skall skyddas med ett vindsydd, antingen genom fabriksmonterad papper på produkterna eller en lös vindsyddsfolie.




Saint Gobain Sweden AB/ISOVER Box 501 26782 Billesholm	Ritat 2008-02-20 ROM
	Reviderad 2020-06-18 HDY
Stålplåtavvägg Brandteknisk klass EI60 Väggtyp V2	Ritnings nr: 92V02-LA

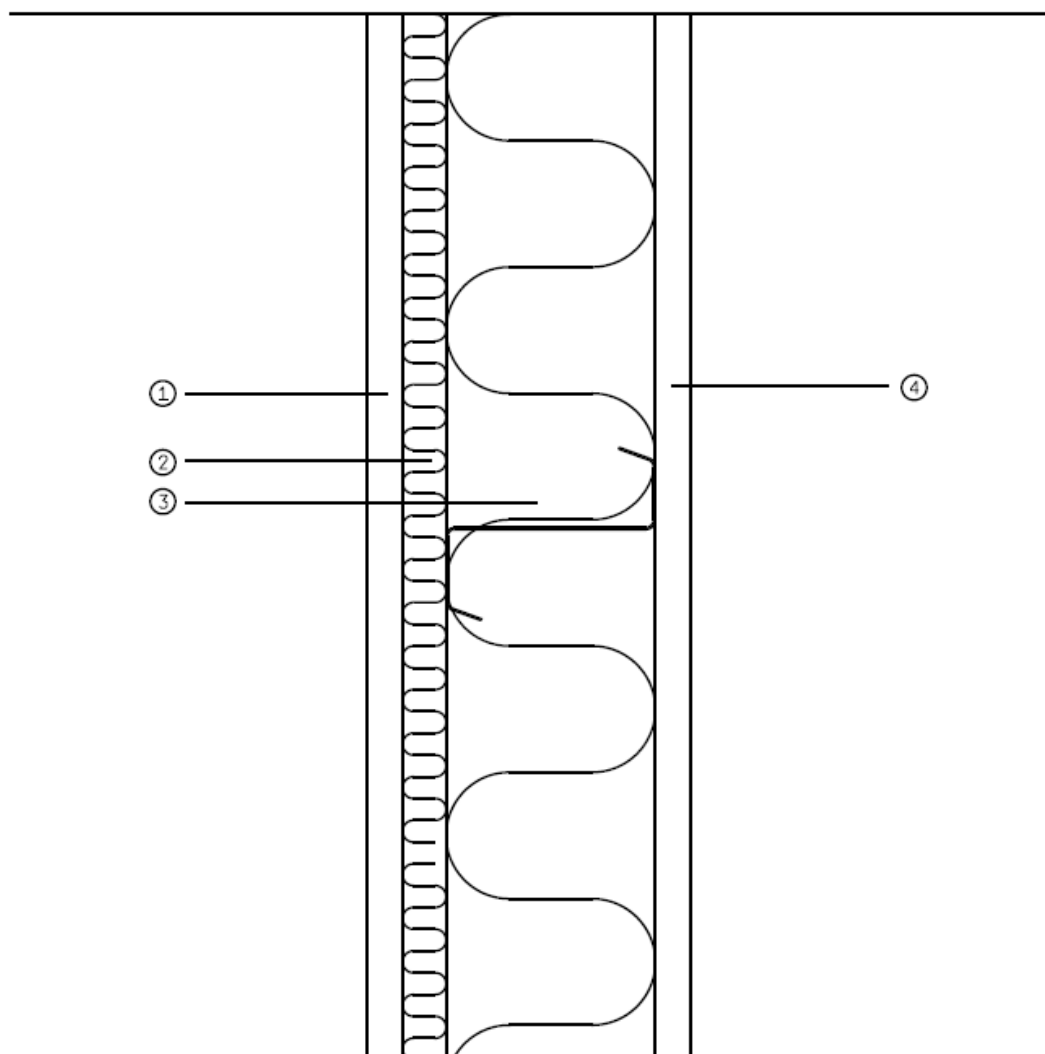


1. Stålplåt
2. 25 mm ULTIMATE Fireboard, densitet min. 78 kg/m³
3. 120 mm ULTIMATE, densitet min. 14 kg/m³
4. Stålplåt

Är väggen utförd som yttervägg, skall en CE-märkt plastfolie monteras på väggens varma sida (innan för plåten). Den lätta mineralullen skall skyddas med ett vindskydd, antingen genom fabriksmonterad papper på produkterna eller en lös vindskyddsfolie.




Saint Gobain Sweden AB/ISOVER Box 501 26782 Billesholm	Ritat 2008-02-20 ROM
	Reviderad 2020-06-18 HDY
Stålplåtavvägg Brandteknisk klass EI60 Väggtyp V3	Ritnings nr: 92V03-LA

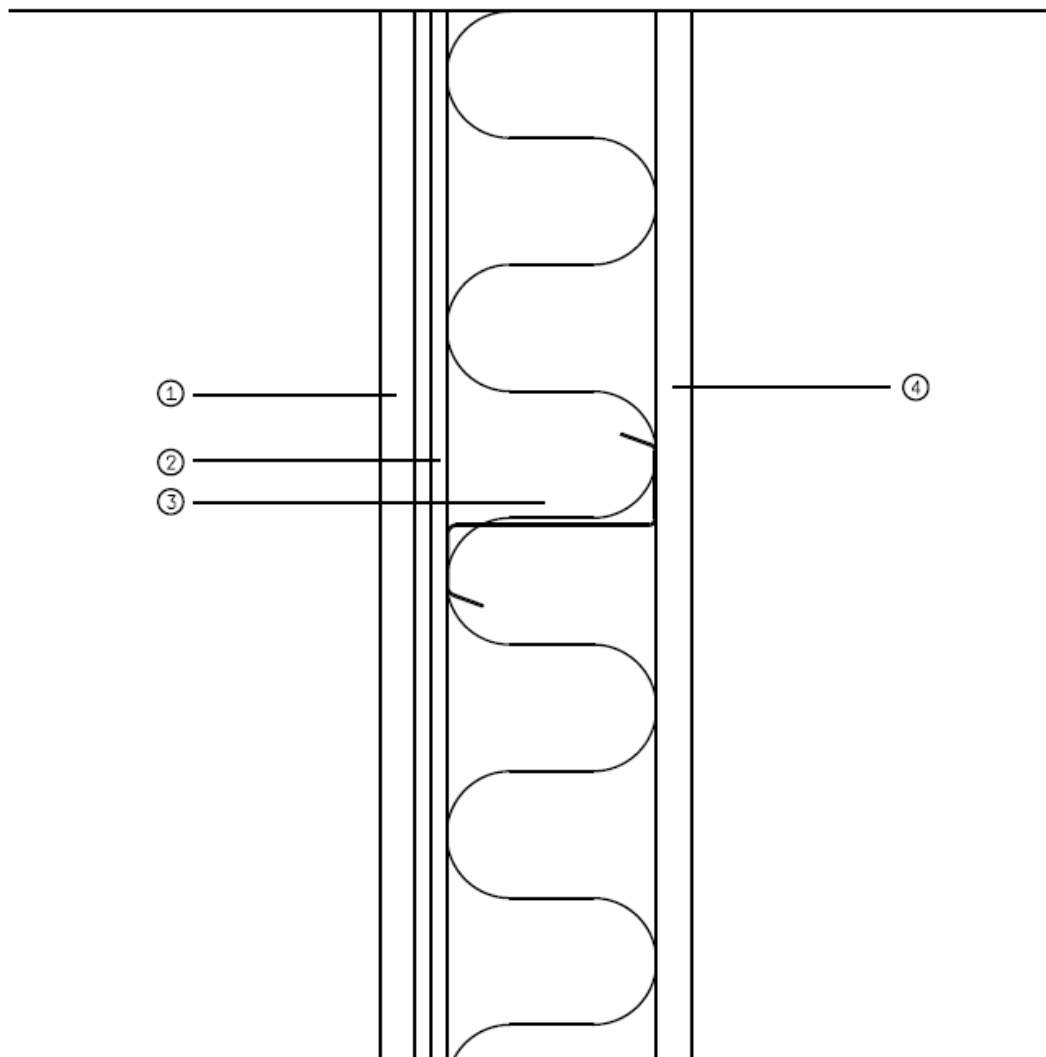


1. Stålplåt
2. 2x9 mm Gips, typ Gyproc GU 9
3. 120 mm ULTIMATE, densitet min. 14 kg/m³
4. Stålplåt

Är väggen utförd som yttervägg, skall en CE-märkt plastfolie monteras på väggens varma sida (innan för plåten). Den lätta mineralullen skall skyddas med ett vindskydd, antingen genom fabriksmonterad papper på produkterna eller en lös vindskyddsfolie.




Saint Gobain Sweden AB/ISOVER Box 501 26782 Billesholm	Ritat 2008-02-20 ROM
	Reviderad 2020-06-18 HDY
Stålplåtavvägg Brandteknisk klass EI60 Väggtyp V6	Ritnings nr: 92V06-LA

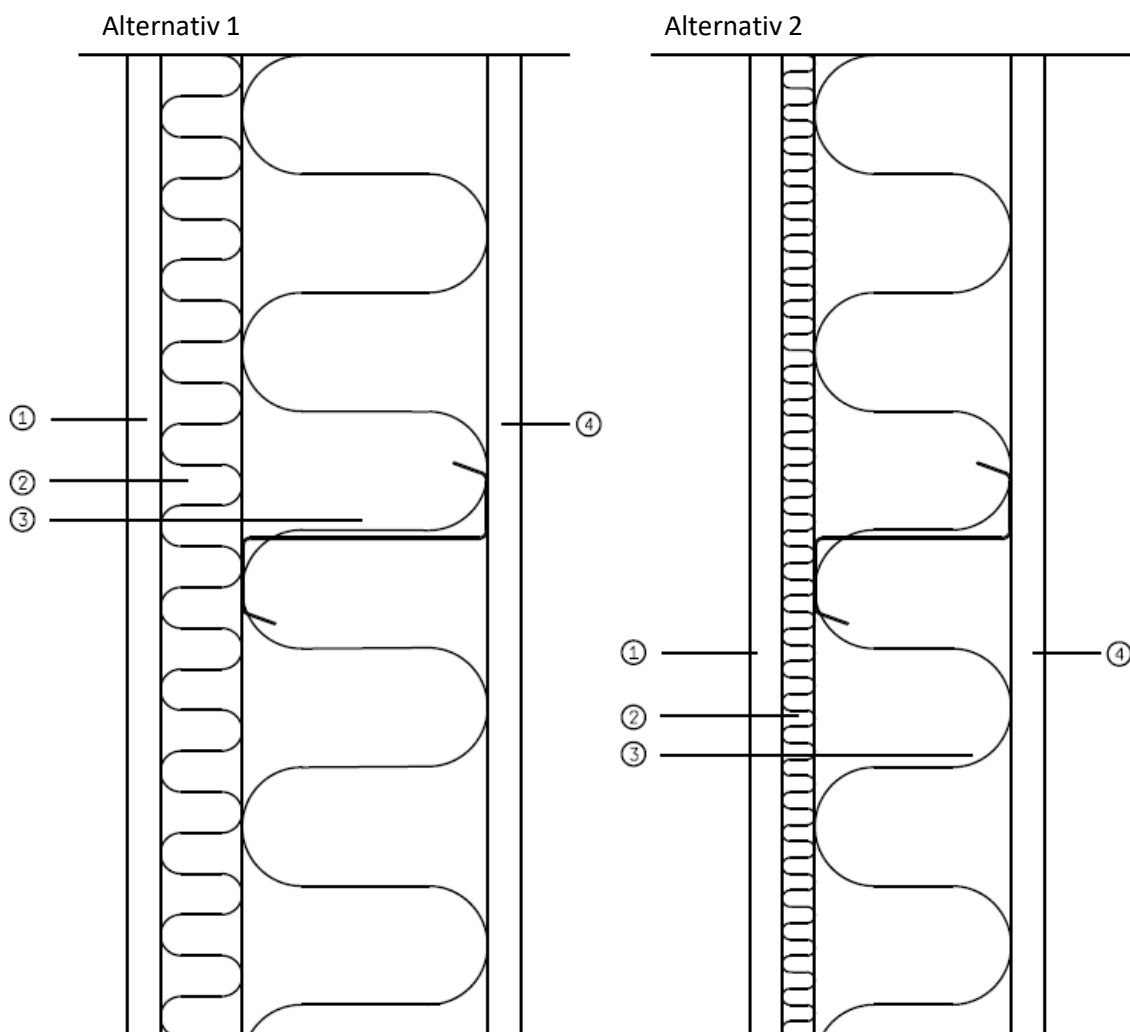

1. Stålplåt
2. Alternativ 1: 50 mm Glasull, densitet min, 55 kg/m³
Alternativ 2: 20 mm glasull, densitet min. 125 kg/m³
3. 120 mm Glasull, densitet min. 15 kg/m³
4. Stålplåt

Är väggen utförd som yttervägg, skall en CE-märkt plastfolie monteras på väggens varma sida (innan för plåten). Den lätta mineralullen skall skyddas med ett vindskydd, antingen genom fabriksmonterad papper på produkterna eller en lös vindskyddsfolie.



Saint Gobain Sweden AB/ISOVER Box 501 26782 Billesholm	Ritat 2008-02-20 ROM
	Reviderad 2020-06-18 HDY
Stålplåtavvägg Brandteknisk klass EI30 Väggtyp V7	Ritnings nr: 92V07-LA